周縁地下水モニタリング位置図

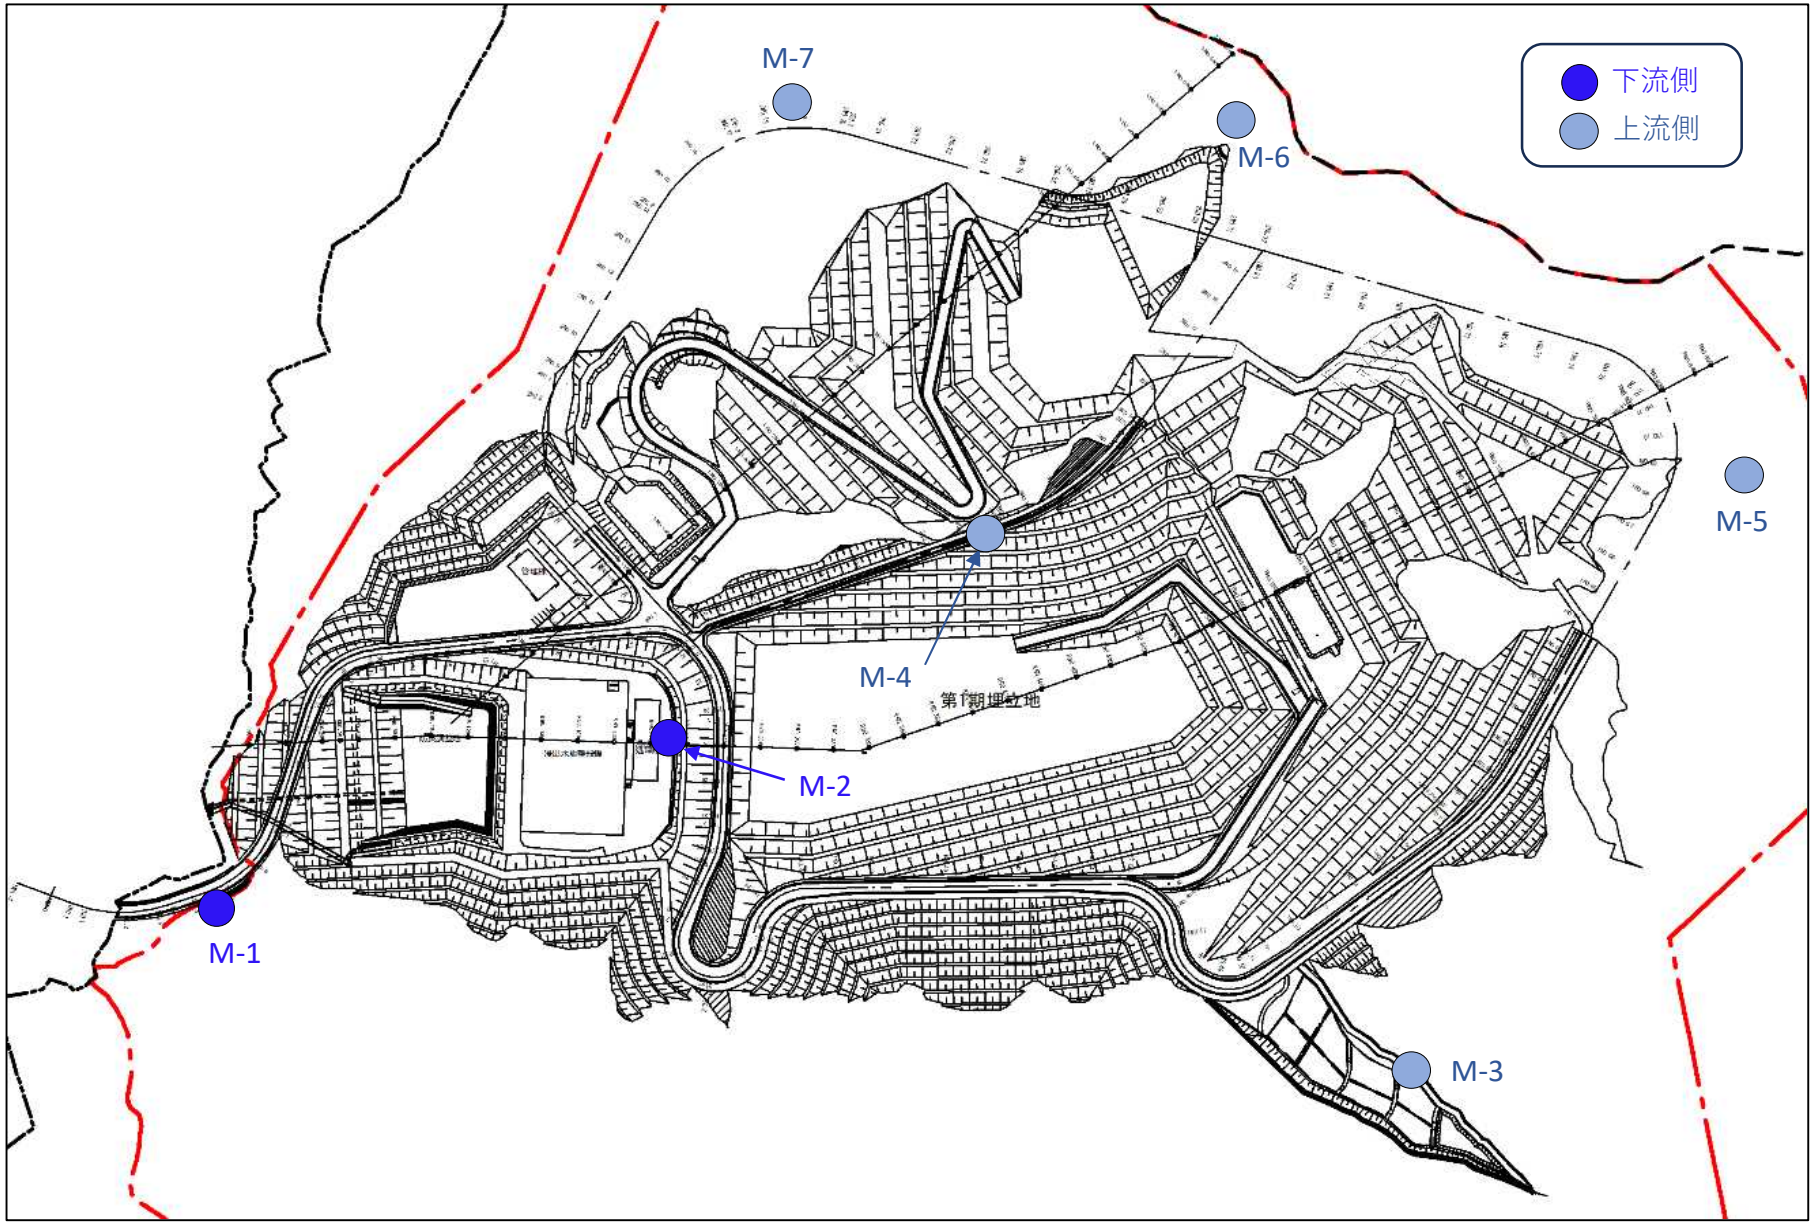

周縁地下水の年間水質検査結果

令和5年12月28日

採水年月日		2023.10.25	2023.10.25	2023.10.25	2023.10.25	2023.10.26	2023.10.26	2023.10.26	
採水時間		13:45	11:30	14:55	14:15	10:17	12:00	14:15	
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
気温		22.0℃	22.2℃	21.4℃	22.1℃	19.8℃	18.1℃	17.3℃	
検査結果が得られた日（最終）		2023.11.22	2023.11.22	2023.11.22	2023.11.22	2023.11.22	2023.11.22	2023.11.22	
調査項目名		M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	維持管理計画値	単位
1	カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	(mg/L)
2	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	(mg/L)
3	鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
4	六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02以下	(mg/L)
5	砒素	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
6	総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005以下	(mg/L)
7	アルキル水銀	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	(mg/L)
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	(mg/L)
9	ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	(mg/L)
10	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	(mg/L)
11	クロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	(mg/L)
12	1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.004以下	(mg/L)
13	1,1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1以下	(mg/L)
14	1,2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04以下	(mg/L)
15	1,1,1-トリクロロエタン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	(mg/L)
16	1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	(mg/L)
17	トリクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
18	テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
19	1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002以下	(mg/L)
20	チウラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.006以下	(mg/L)
21	シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003以下	(mg/L)
22	チオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.02以下	(mg/L)
23	ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
24	セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01以下	(mg/L)
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.5	1.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2	10以下	(mg/L)
26	ふっ素	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.8以下	(mg/L)
27	ほう素	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1以下	(mg/L)
28	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05以下	(mg/L)
29	ダイオキシン類	0.0085	0.000054	0.000051	0.0000054	0.0012	0.0019	0.0042	1以下	(pg-TEQ/L)
30	放射性セシウム濃度	検出下限値未満	検出下限値未満	検出下限値未満	検出下限値未満	検出下限値未満	検出下限値未満	検出下限値未満	1以下	(－)
31	電気伝導率	15.9	34.2	20.3	18.7	19.3	13.0	15.5	－	(mS/m)
32	塩化物イオン濃度	25	29	29	28	25	24	29	－	(mg/L)
33	水素イオン濃度(pH)	6.0	7.1	7.8	6.5	7.2	6.3	6.4	－	(－)
34	地下水位	GL-2.83	GL-7.42	GL-8.50	GL-12.42	GL＋4.79	GL-14.86	GL-4.93	－	(m)
35	水温	16.1	15.8	14.7	15.8	14.4	13.7	14.6	－	(℃)
異常の有・無		有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)		
水質悪化が認められた場合に講じた措置の内容・年月日										